


< 当院のウィルス対策、除菌対策について >

当クリニックにおけるコロナウイルス感染防止対策

- ・ 光触媒コーティング（アパタイト二酸化チタンコーティング）
- ・ 空気循環式紫外線清浄機（エアーリア）
- ・ クレベリン及びオゾン発生装置による室内清浄
- ・ 各種機器やドアノブ等のアルコール清掃
- ・ 除菌水（次亜塩素酸ナトリウム）散布

患者様が少しでも安心して受診できるよう実施しております。


コロナウイルス除菌対策として 院内に光触媒コーティングを施工しました。

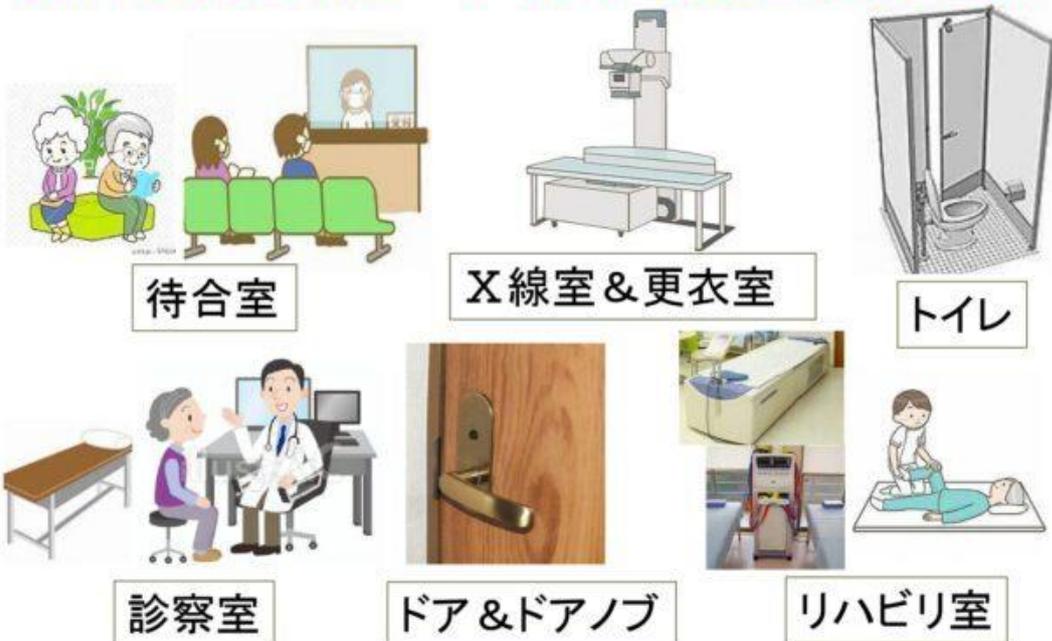


光触媒(アパタイト二酸化チタン) コーティングによる効果



**新型コロナウイルス
(SARS-CoV-2)の不活化を
確認！**

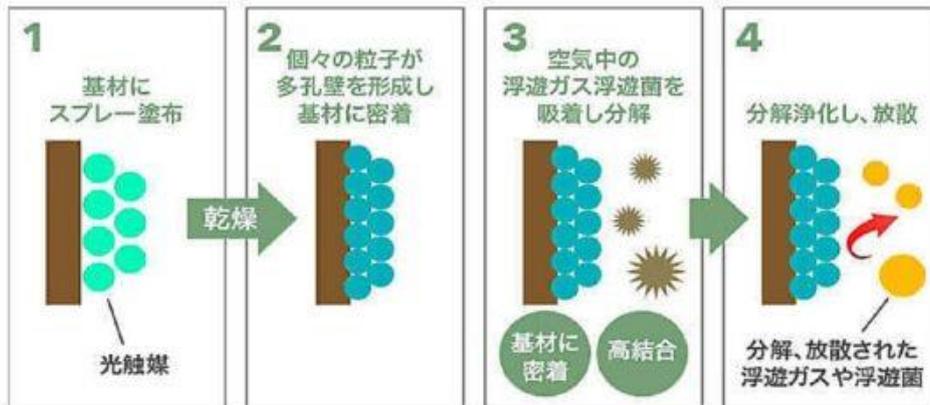

光触媒によりウイルスが不活化！ その過程

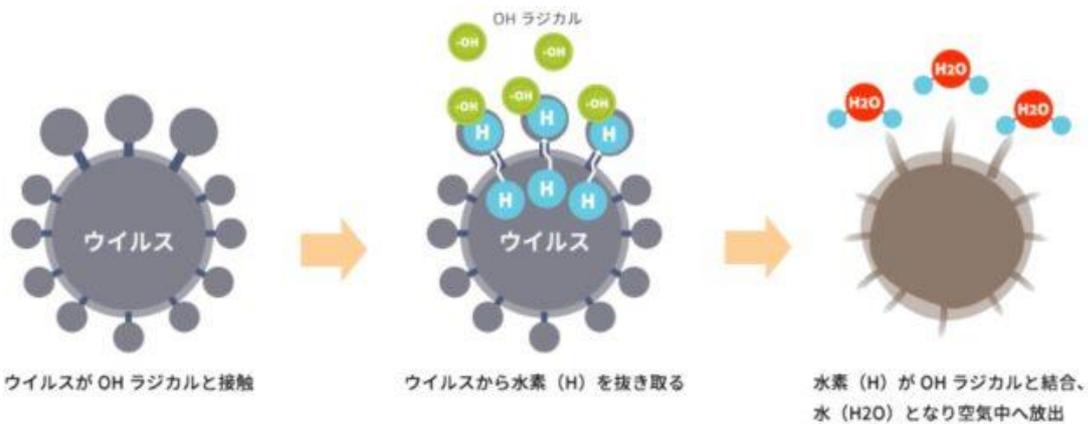

窓やドアを開放しなくてもよくなりました！

エアーリア（空気循環式紫外線清浄機）
を待合室、リハビリ室、診察室などに設置
しました。

強力な紫外線で細菌・ウイルスを除去し、
室内の空気を除菌します。

細胞を司るDNAやRNAに直接作用し不活化さ
せる原理のため、細菌やウイルスが突然変異
した場合においても効果が期待できる除菌手
段です。



エアーリア（空気循環式紫外線清浄機）

当院で採用している3機種



床設置型3台



天井設置型2台

特殊な紫外線のでカビ・菌・ウイルス・を除菌し、
室内の空気をファンで循環させながら
クリーンな室内にします。